
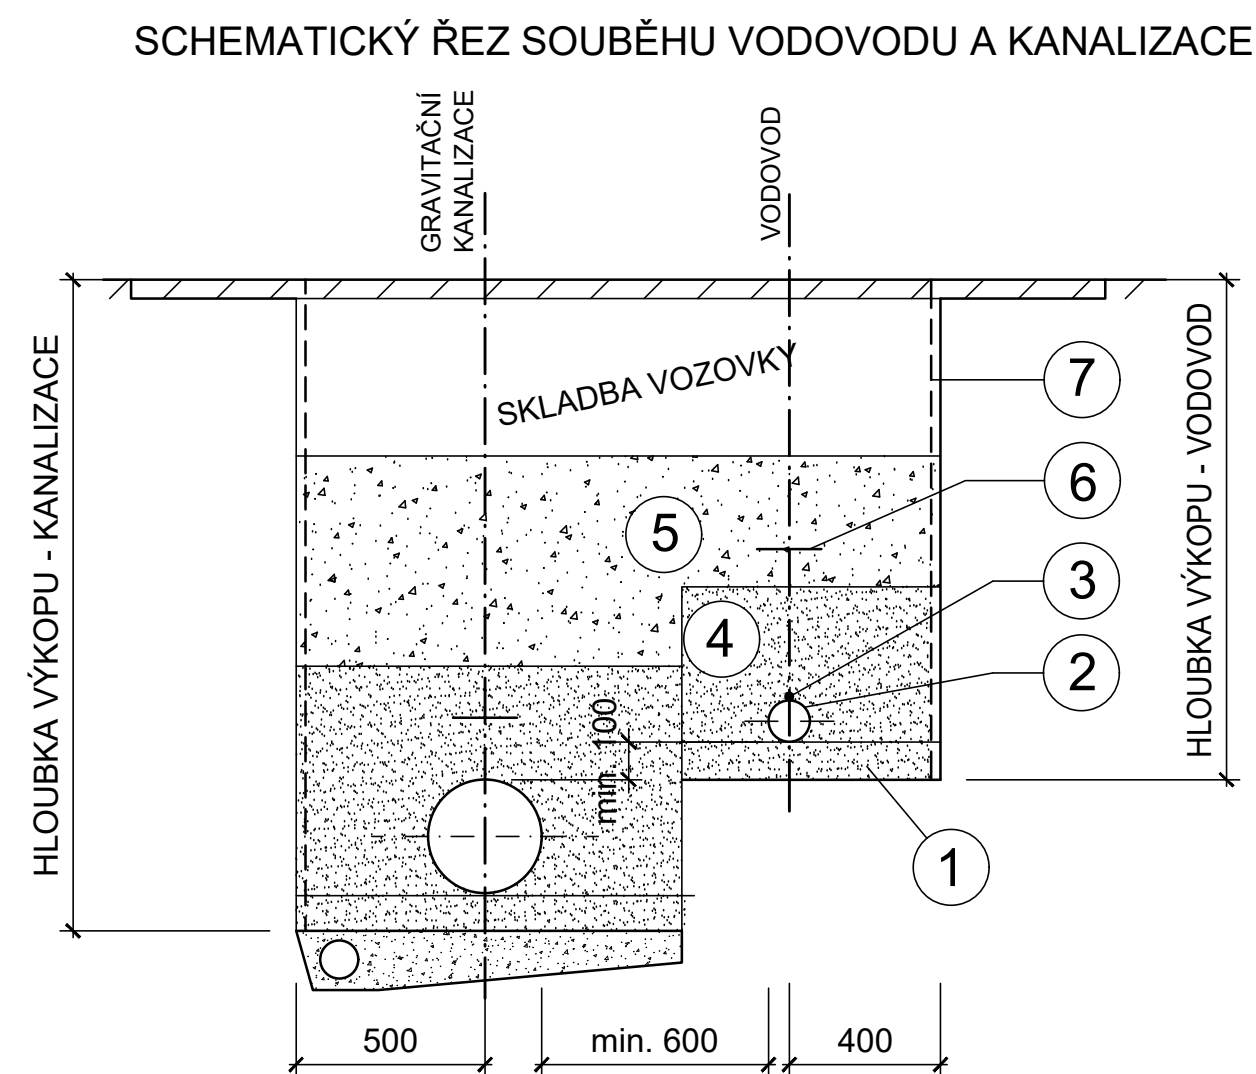
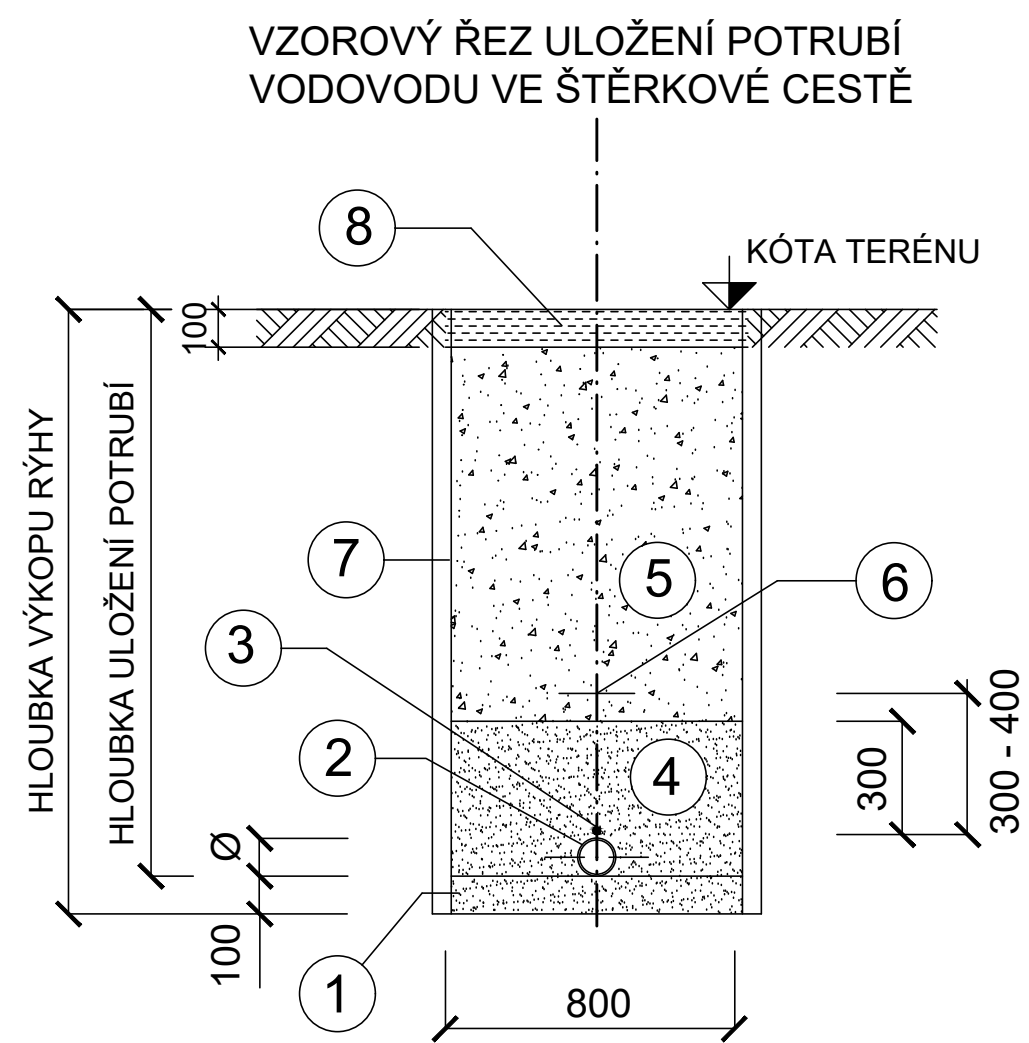


LEGENDA:

- 1 LOŽE POD POTRUBÍ Z PÍSKU
- 2 POTRUBÍ PE100 RC SDR 11 s OCHRANNOU VRSTVOU; DIMENZE PE 90 - 160
- 3 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYKY 2x 2,5 mm² PŘIPEVNĚN POLYETYLENOVOU PÁSKOU á 1 m'
- 4 ZHUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM (PŘÍMO NAD POTRUBÍM SE OBSYP NEHUTNÍ)
- 5 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP HUTNITELNOU ZEMINOU (VHODNÝM VÝKOPKEM)
- 6 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE: BÍLÉ BARVY - VODOVOD
- 7 PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ BEZ MEZER (PŘI HUTNĚNÍ POVYTAHOVÁNO DO VÝŠE HUTNĚNÉ VRSTVY)
- 8 HUTNĚNÁ ŠTĚRKODŘŤ (ŠTĚRK)
- 9 KAMENNÁ DLAŽBA DO LOŽE tl. 50 mm Z DRCENÉHO KAMENIVA
- 10 OBALOVANÁ SMĚS 10 CM (HUTNĚNÁ VE DVOU VRSTVÁCH) 5 cm živice ACL16 + 5 cm živice ACO11, s přesahem min. 250 mm přes výkop
- 11 MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO
- 12 HUMÓZNÍ VRSTVA tl. min. 200 mm (OSETO TRAVNÍM SEMENEM)
- 13 CEMENTOVÁ STABILIZACE - BETON C 8/10

POZN.: - OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY PROBĚHNE V KOORDINACI S VÝSTAVBOU KANALIZACE. NAPOJENÍ NOVÉHO ŽIVIČNÉHO KOBERCE NA PŮVODNÍ BUDE PROVEDENO ZALITOU PRACOVNÍ SPÁROU VHODNOU TRVALE PRUŽNOU PLASTOVOU EMULZÍ.
-OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY VE SPRÁVĚ SÚS PROBĚHNE V ROZSAHU A VE SKLADBĚ DLE POŽADAVKU SPRÁVCE, NAPOJENÍ NOVÉHO ŽIVIČNÉHO KOBERCE NA PŮVODNÍ BUDE PROVEDENO ZALITOU PRACOVNÍ SPÁROU VHODNOU TRVALE PRUŽNOU PLASTOVOU EMULZÍ
- HUTNĚNÍ OBSYPŮ DO VÝŠKY 300mm, NAD VRCHOLEM POTRUBÍ NESMÍ BÝT PROVEDENO POUŽITÍM TĚŽKÉ TECHNIKY.
- VHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY PRO PROVÁDĚNÍ ZÁSYPŮ BUDE POSOUZENA ODBORNÝM GEOLOGEM, PŘÍPADNÁ STABILIZACE BUDE PROVEDENA DLE DOPORUČENÍ GEOLOGA
- V PŘÍPADĚ ZASTÍŽENÍ HLADINY SPONNÍ VODY BUDE VÝKOP PROHLoubEN O CCA 100-150 mm PRO PROVEDENÍ PLOŠNÉHO ODVODNĚNÍ BUDE PROVEDENA ŠTĚRKOPÍSKOVÁ DRENÁŽNÍ VRSTVA S DRENÁŽNÍ TRUBKOU DN 100. PO DOKONČENÍ POKLÁDKY BUDE DRENÁŽ PLOHODNOTNĚ ZRUŠENA.

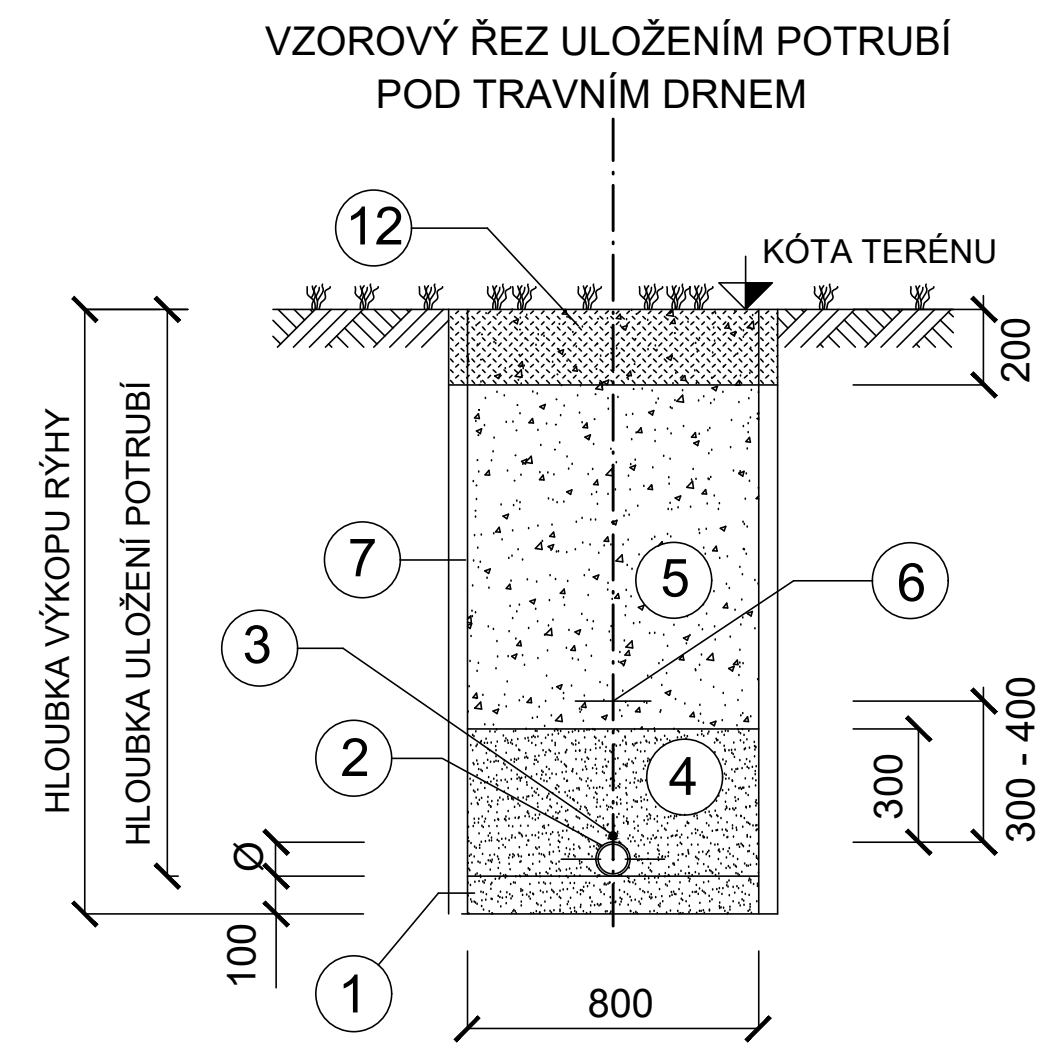

FIALA PROJEKTY S.R.O.
Projektová a inženýrská činnost
Leškova 1521; 149 00 Praha 4; tel: 272 919 539; fmob: 607 88 77 18, 602 580 713; http://www.projekty-ing-fiala.cz; e-mail: projekty@fialaprojekty.cz

Investor:	Obec Bušovice, Bušovice 7, 338 24 Břasy Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy	Kontakt investora:	Bušovice: Starosta Luboš Pták - 724 180 795 Smědčice: Starostka Jana Šrédlová - 724 181 354
OUMU:	Bušovice/Smědčice	Okres:	Rokycany
Vypracoval:	Ing. Karel Krňanský	Kraj:	Píseňský
Projektant:	Ing. Karel Krňanský	Stupeň:	UR+SP
Hl. projektant:	Ing. Ivan Fiala	Datum:	03/2021
Kontroloval:	Ing. Ivan Fiala	Formát:	4 A4
		Číslo zakázky:	3/20-60
		Měřítko:	1: 20
		Číslo paré	Číslo přílohy

BUŠOVICE A SMĚDČICE
NAPOJENÍ NA VODOVOD, KANALIZACE, ČOV
IO-01, IO-02, IO-03, IO-04 - VEŘEJNÝ VODOVOD
SO-01 VEŘEJNÝ VODOVOD - LINIOVÁ STAVBA

VZOROVÉ ŘEZU ULOŽENÍM POTRUBÍ

D1.1-11