VÝTLAK "V1"

1:500 / 1:100

ÚZEMÍ OBCE
ČÍSLO PARCELY – NÁZEV ULICE 110
DRUH POVRCHU ASFALT
VZDÁLENOSTI LOMOVÝCH BODŮ 4.7 14.3 34.1 25.0 28.2 17.8 25.0
OZNAČENÍ LOMOVÝCH BODŮ VA3 VA4 VA5 VA6 VA7 VA8 VA9 VA10

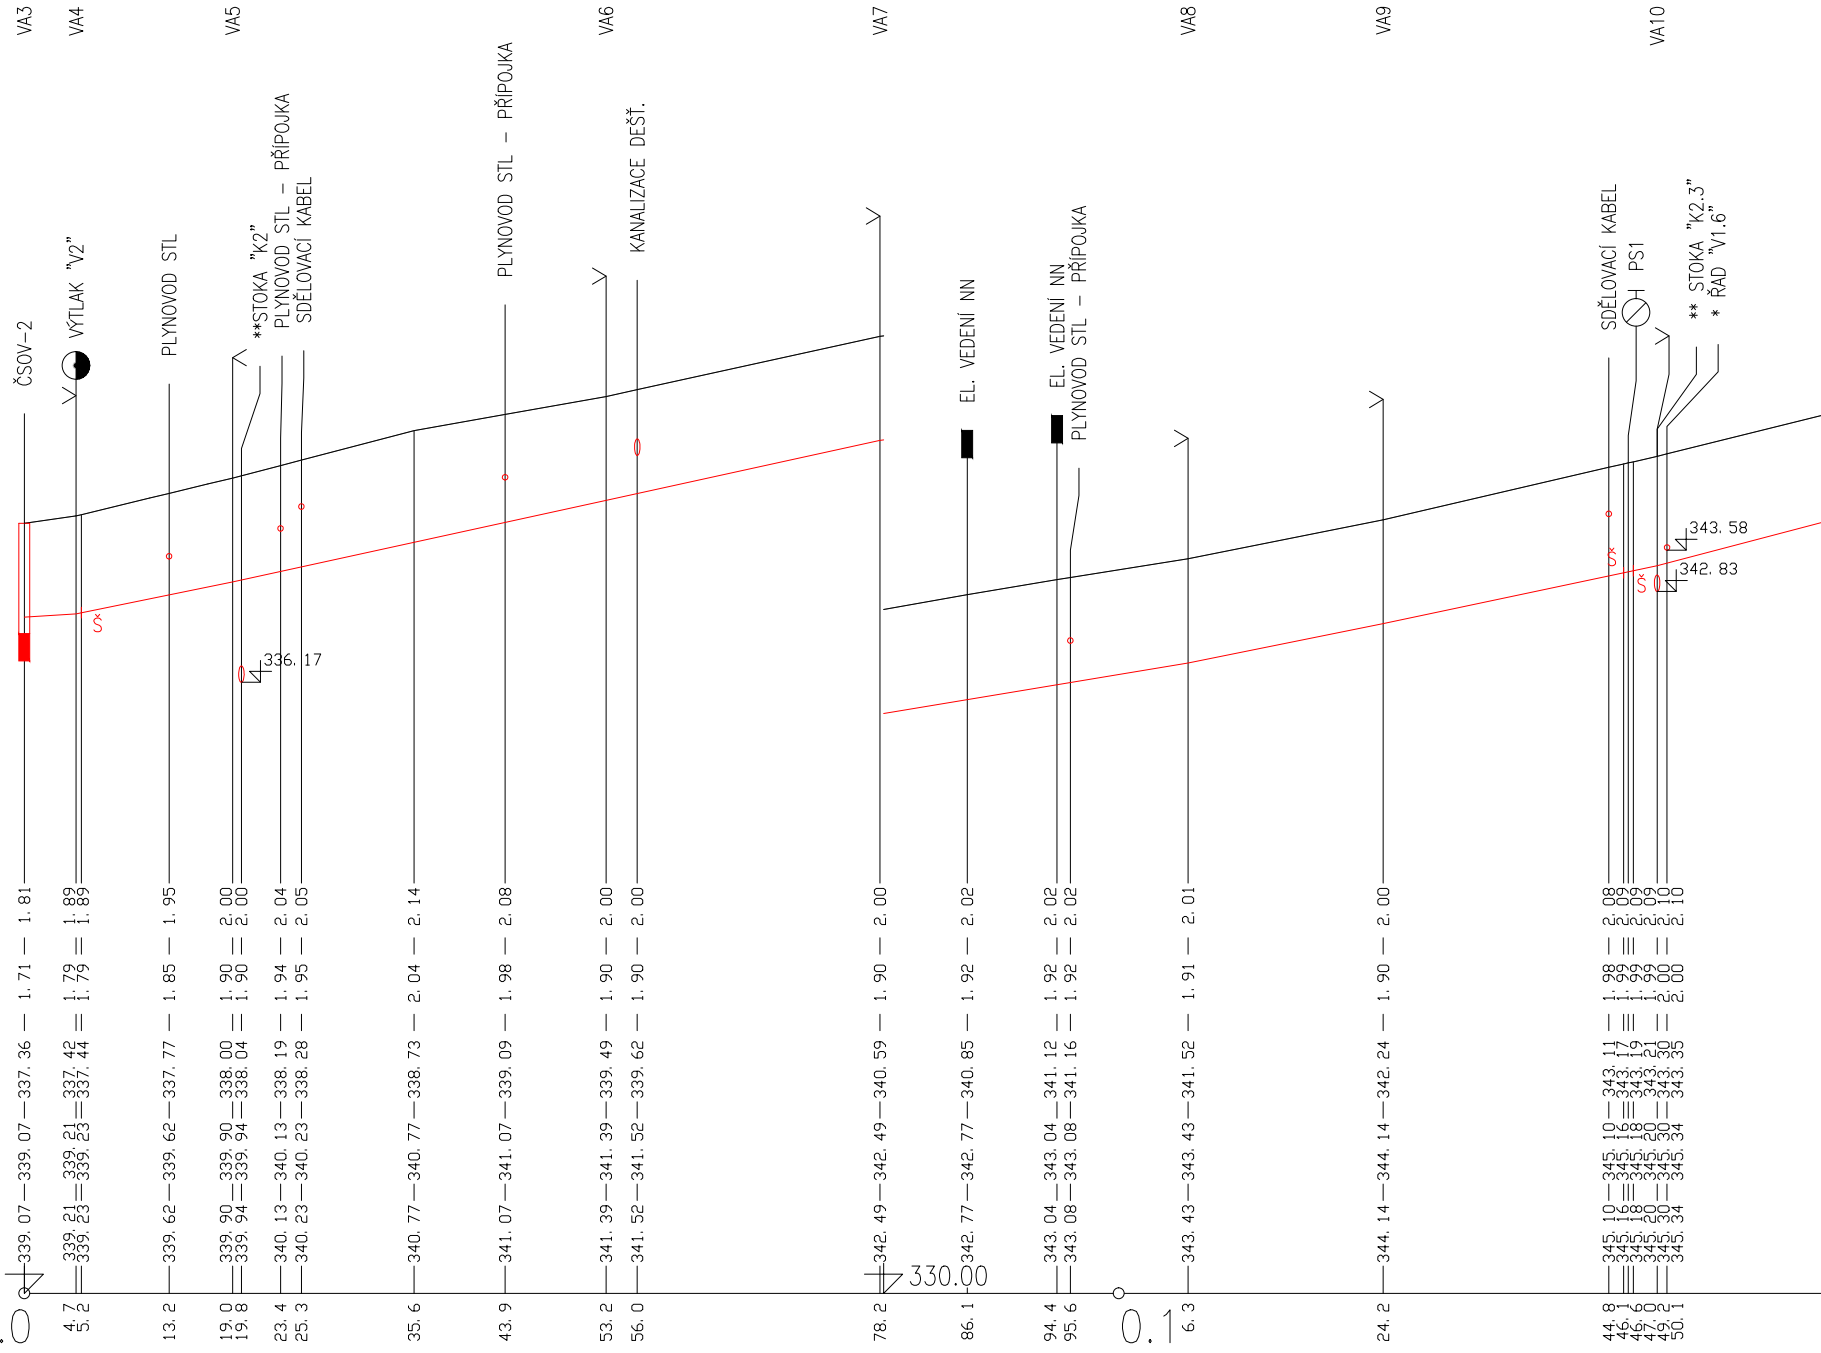

ČSOV-2
VÝTLAK "V2"
PLYNOVOD STL
**STOKA "K2"
PLYNOVOD STL – PŘÍPOJKA
SDĚLOVACÍ KABEL
PLYNOVOD STL - PŘÍPOJKA
KANALIZACE DEŠŤ.
EL. VEDENÍ NN
EL. VEDENÍ NN
PLYNOVOD STL - PŘÍPOJKA
SDĚLOVACÍ KABEL
H PS1
** STOKA "K2.3"
* ŘAD "V1.6"
Š
Š
Š
336. 17
343. 58
342. 83
330.00
0.0
0.1

STANIČENÍ (km, m)	HLOUBKA DNA VÝKOPU	HLOUBKA DNA POTRUBÍ	KÓTA DNA POTRUBÍ	KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
0.0	1.81	1.71	337.36	339.07	339.07
4.7	1.89	1.79	337.42	339.21	339.21
5.2	1.89	1.79	337.44	339.23	339.23
13.2	1.95	1.85	337.77	339.62	339.62
19.0	2.00	1.90	338.00	339.90	339.90
19.8	2.00	1.90	338.04	339.94	339.94
23.4	2.04	1.94	338.19	340.13	340.13
25.3	2.05	1.95	338.28	340.23	340.23
35.6	2.14	2.04	338.73	340.77	340.77
43.9	2.08	1.98	339.09	341.07	341.07
53.2	2.00	1.90	339.49	341.39	341.39
56.0	2.00	1.90	339.62	341.52	341.52
78.2	2.00	1.90	340.59	342.49	342.49
86.1	2.02	1.92	340.85	342.77	342.77
94.4	2.02	1.92	341.12	343.04	343.04
95.6	2.02	1.92	341.16	343.08	343.08
0.1 6.3	2.01	1.91	341.52	343.43	343.43
24.2	2.00	1.90	342.24	344.14	344.14
44.8	2.08	1.98	343.11	345.10	345.10
46.1	2.09	1.99	343.17	345.16	345.16
46.6	2.09	1.99	343.19	345.18	345.18
47.0	2.09	1.99	343.21	345.20	345.20
49.2	2.10	2.00	343.30	345.30	345.30
50.1	2.10	2.00	343.35	345.34	345.34

KÓTA SROVNÁVACÍ ROVINY (m n. m.) 330.00

SKLON (‰) DÉLKA (m) 12.7–4.7 | 40.8 – 14.3 | 43.6 – 34.1 | 43.9 – 25.0 | 33.1 – 28.2 | 40.4 – 17.8 | 42.3 – 25.0 | 52.5
PROFIL DN–MATERIÁL–DÉLKA (m) 100

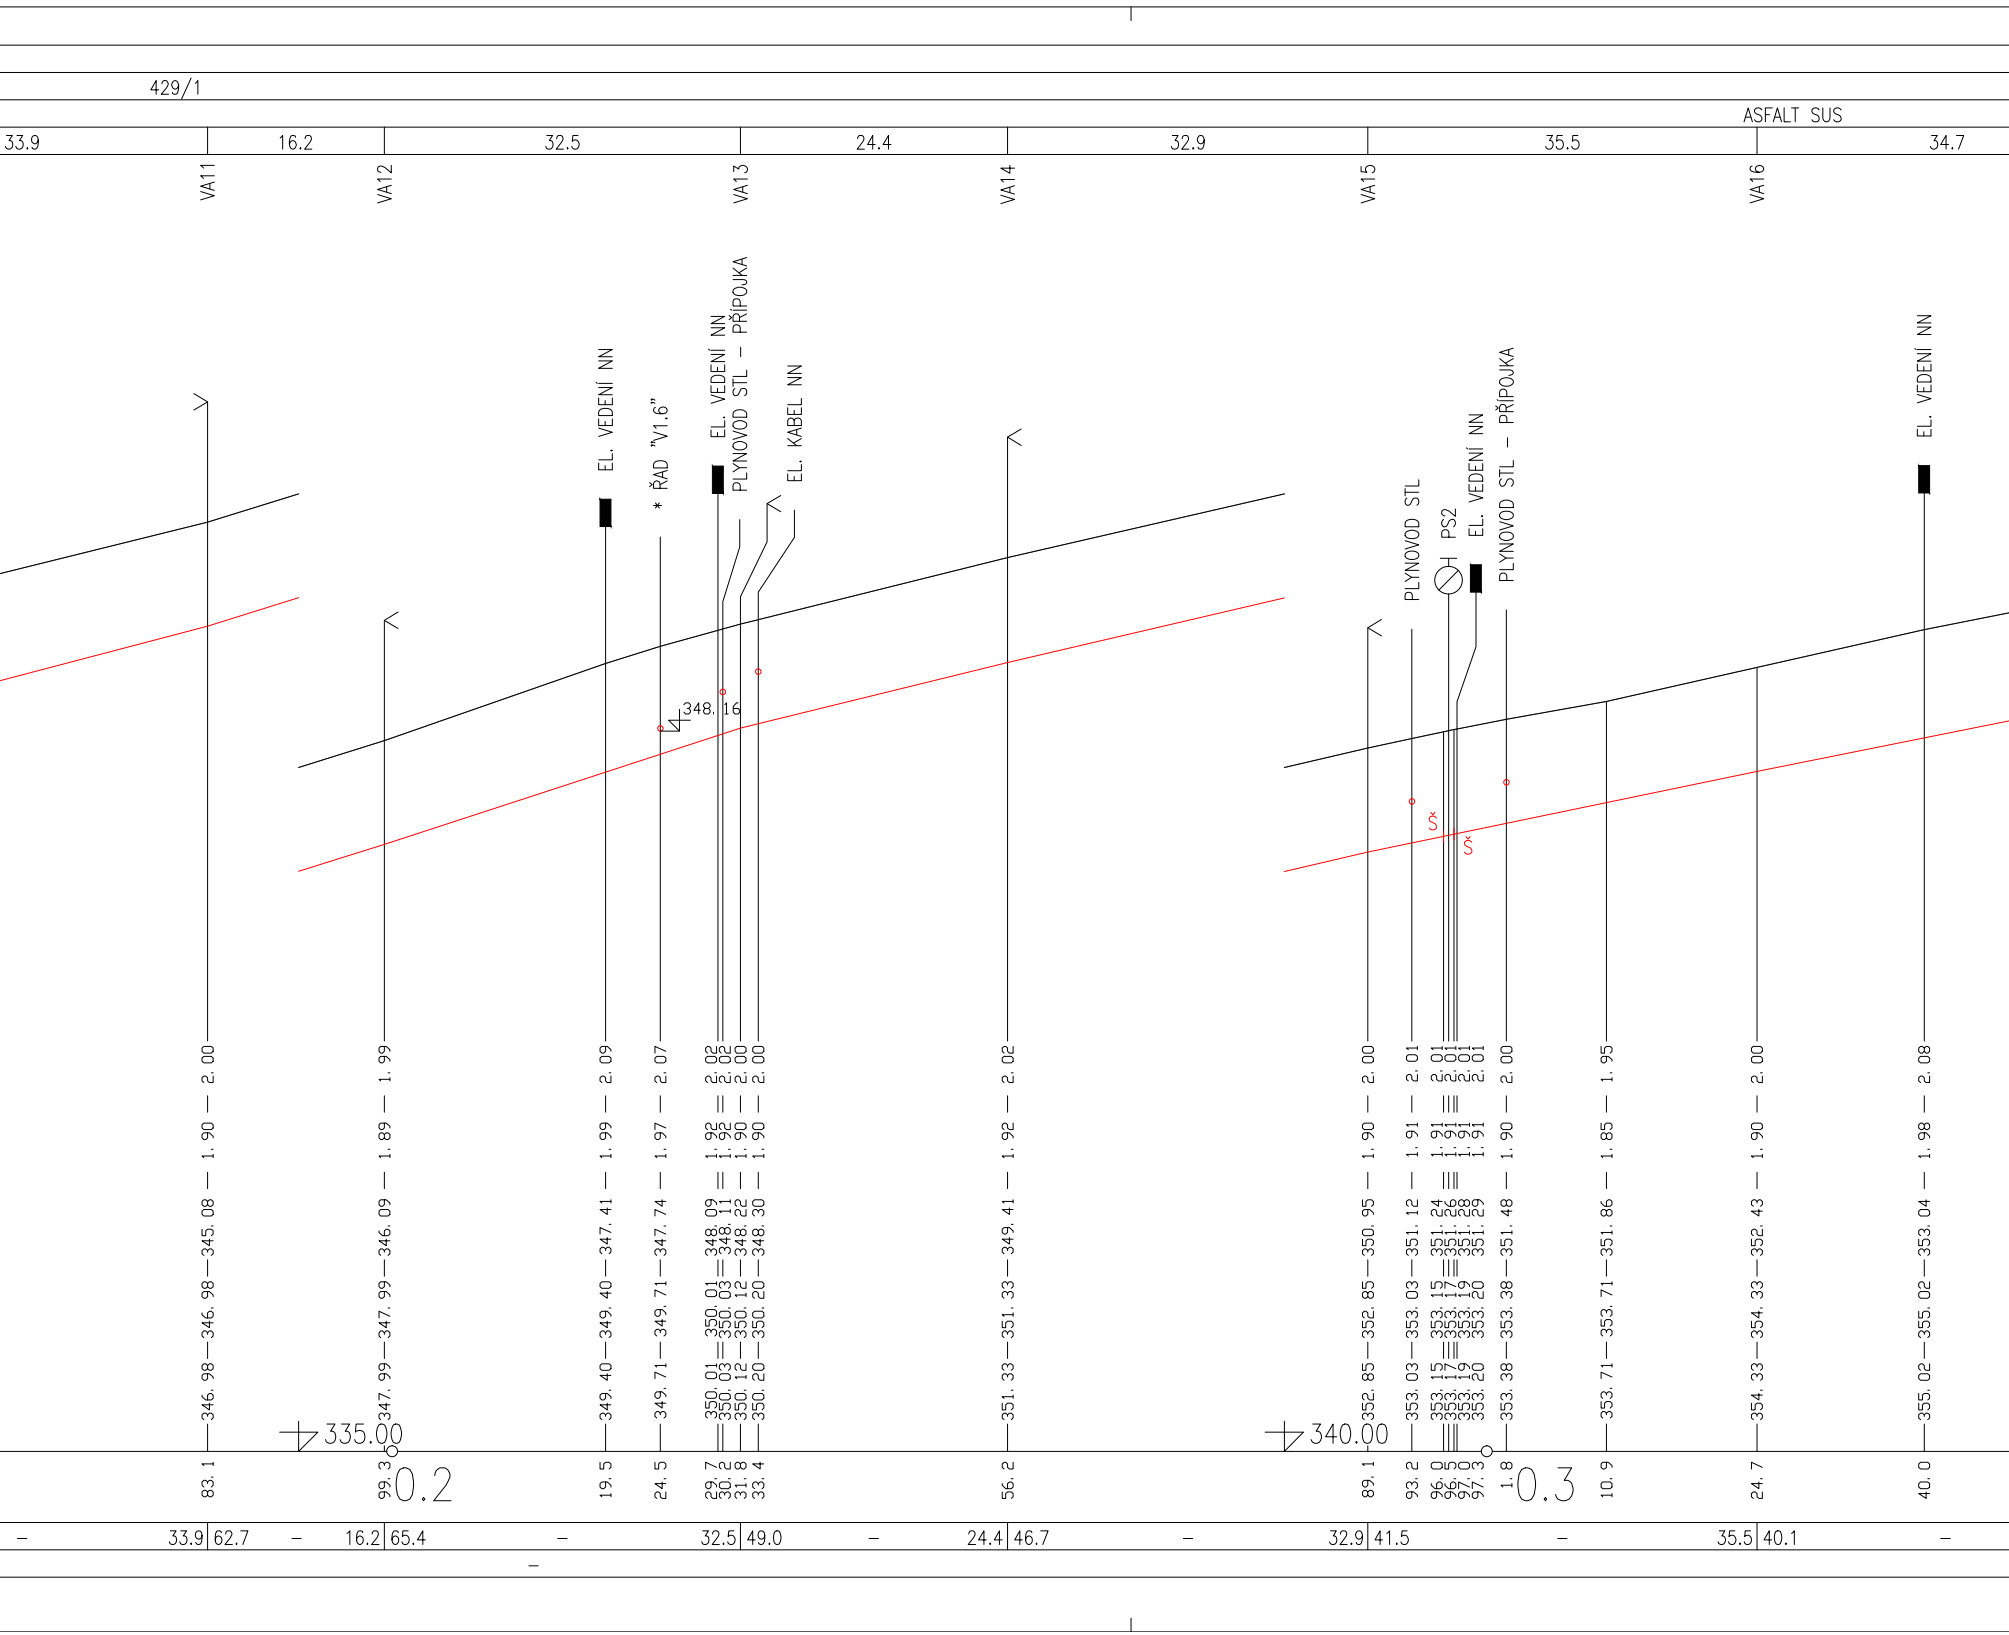
429/1
ASFALT SUS
33.9
16.2
32.5
24.4
32.9
35.5
34.7
VA11
VA12
VA13
VA14
VA15
VA16
EL. VEDENÍ NN
* ŘAD "V1.6"
EL. VEDENÍ NN
PLYNOVOD STL - PŘÍPOJKA
EL. KABEL NN
348. 16
PLYNOVOD STL
PS2
EL. VEDENÍ NN
PLYNOVOD STL - PŘÍPOJKA
EL. VEDENÍ NN
346. 98—346. 98—345. 08 — 1. 90 — 2. 00
347. 99—347. 99—346. 09 — 1. 89 — 1. 99
349. 40—349. 40—347. 41 — 1. 99 — 2. 09
349. 71—349. 71—347. 74 — 1. 97 — 2. 07
350. 01—350. 01—348. 09 — 1. 92 — 2. 02
350. 03—350. 03—348. 11 — 1. 92 — 2. 02
350. 12—350. 12—348. 22 — 1. 90 — 2. 00
350. 20—350. 20—348. 30 — 1. 90 — 2. 00
351. 33—351. 33—349. 41 — 1. 92 — 2. 02
352. 85—352. 85—350. 95 — 1. 90 — 2. 00
353. 03—353. 03—351. 12 — 1. 91 — 2. 01
353. 15—353. 15—351. 24 — 1. 91 — 2. 01
353. 17—353. 17—351. 26 — 1. 91 — 2. 00
353. 19—353. 19—351. 28 — 1. 91 — 2. 01
353. 20—353. 20—351. 29 — 1. 91 — 2. 01
353. 38—353. 38—351. 48 — 1. 90 — 2. 00
353. 71—353. 71—351. 86 — 1. 85 — 1. 95
354. 33—354. 33—352. 43 — 1. 90 — 2. 00
355. 02—355. 02—353. 04 — 1. 98 — 2. 08
335.00
340.00
83. 1
99. 3
0.2
19. 5
24. 5
29. 7
30. 2
31. 8
33. 4
56. 2
89. 1
93. 2
96. 0
96. 5
97. 0
97. 3
1. 8
0.3
10. 9
24. 7
40. 0
–
33.9
62.7
–
16.2
65.4
–
32.5
49.0
–
24.4
46.7
–
32.9
41.5
–
35.5
40.1
–
–

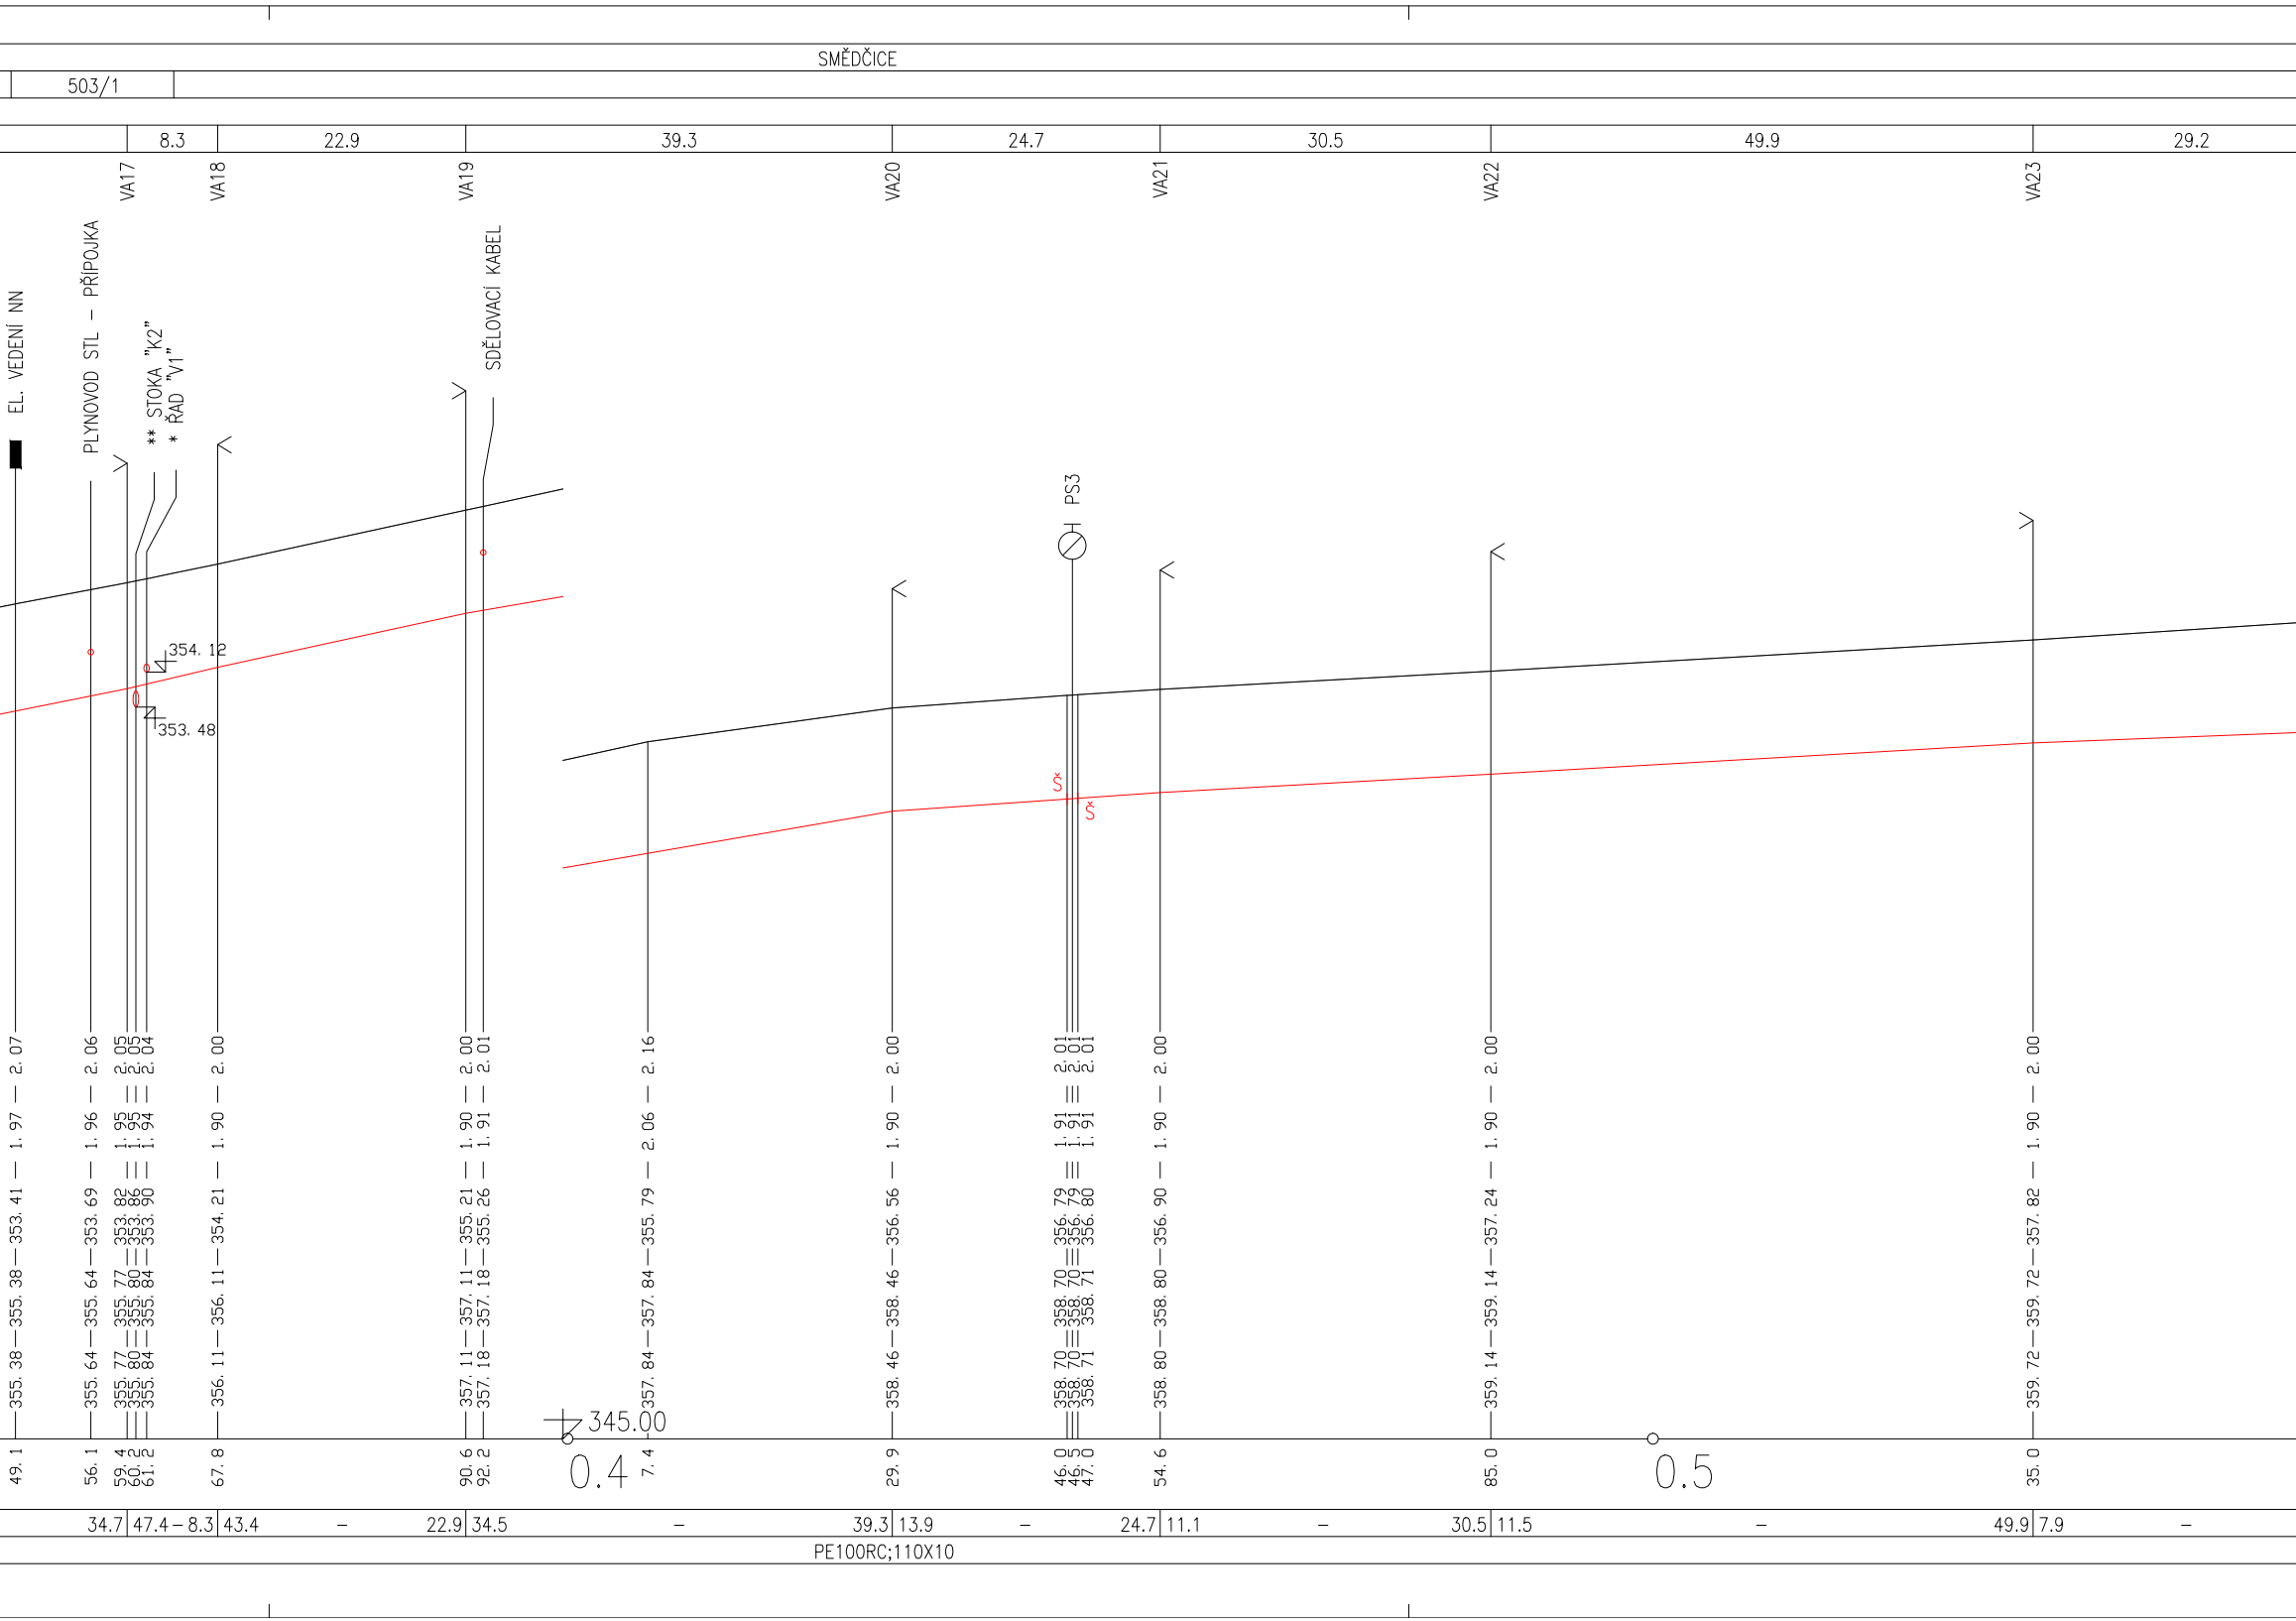
SMĚDČICE
503/1
8.3
22.9
39.3
24.7
30.5
49.9
29.2
VA17
VA18
VA19
VA20
VA21
VA22
VA23
EL. VEDENÍ NN
PLYNOVOD STL - PŘÍPOJKA
** STOKA "K2"
* ŘAD "V1"
SDĚLOVACÍ KABEL
PS3
354. 12
353. 48
Š
Š
355. 38 — 355. 38 — 353. 41 — 1. 97 — 2. 07
49. 1
355. 64 — 355. 64 — 353. 69 — 1. 96 — 2. 06
56. 1
355. 77 — 355. 77 — 353. 82 — 1. 95 — 2. 05
59. 4
355. 80 — 355. 80 — 353. 86 — 1. 95 — 2. 05
60. 2
355. 84 — 355. 84 — 353. 90 — 1. 94 — 2. 04
61. 2
356. 11 — 356. 11 — 354. 21 — 1. 90 — 2. 00
67. 8
357. 11 — 357. 11 — 355. 21 — 1. 90 — 2. 00
90. 6
357. 18 — 357. 18 — 355. 26 — 1. 91 — 2. 01
92. 2
345.00
0.4
357. 84 — 357. 84 — 355. 79 — 2. 06 — 2. 16
7. 4
358. 46 — 358. 46 — 356. 56 — 1. 90 — 2. 00
29. 9
358. 70 — 358. 70 — 356. 79 — 1. 91 — 2. 01
46. 0
358. 70 — 358. 70 — 356. 79 — 1. 91 — 2. 01
46. 5
358. 71 — 358. 71 — 356. 80 — 1. 91 — 2. 01
47. 0
358. 80 — 358. 80 — 356. 90 — 1. 90 — 2. 00
54. 6
359. 14 — 359. 14 — 357. 24 — 1. 90 — 2. 00
85. 0
0.5
359. 72 — 359. 72 — 357. 82 — 1. 90 — 2. 00
35. 0
34.7 | 47.4 – 8.3 | 43.4 – 22.9 | 34.5 – 39.3 | 13.9 – 24.7 | 11.1 – 30.5 | 11.5 – 49.9 | 7.9 –
PE100RC;110X10

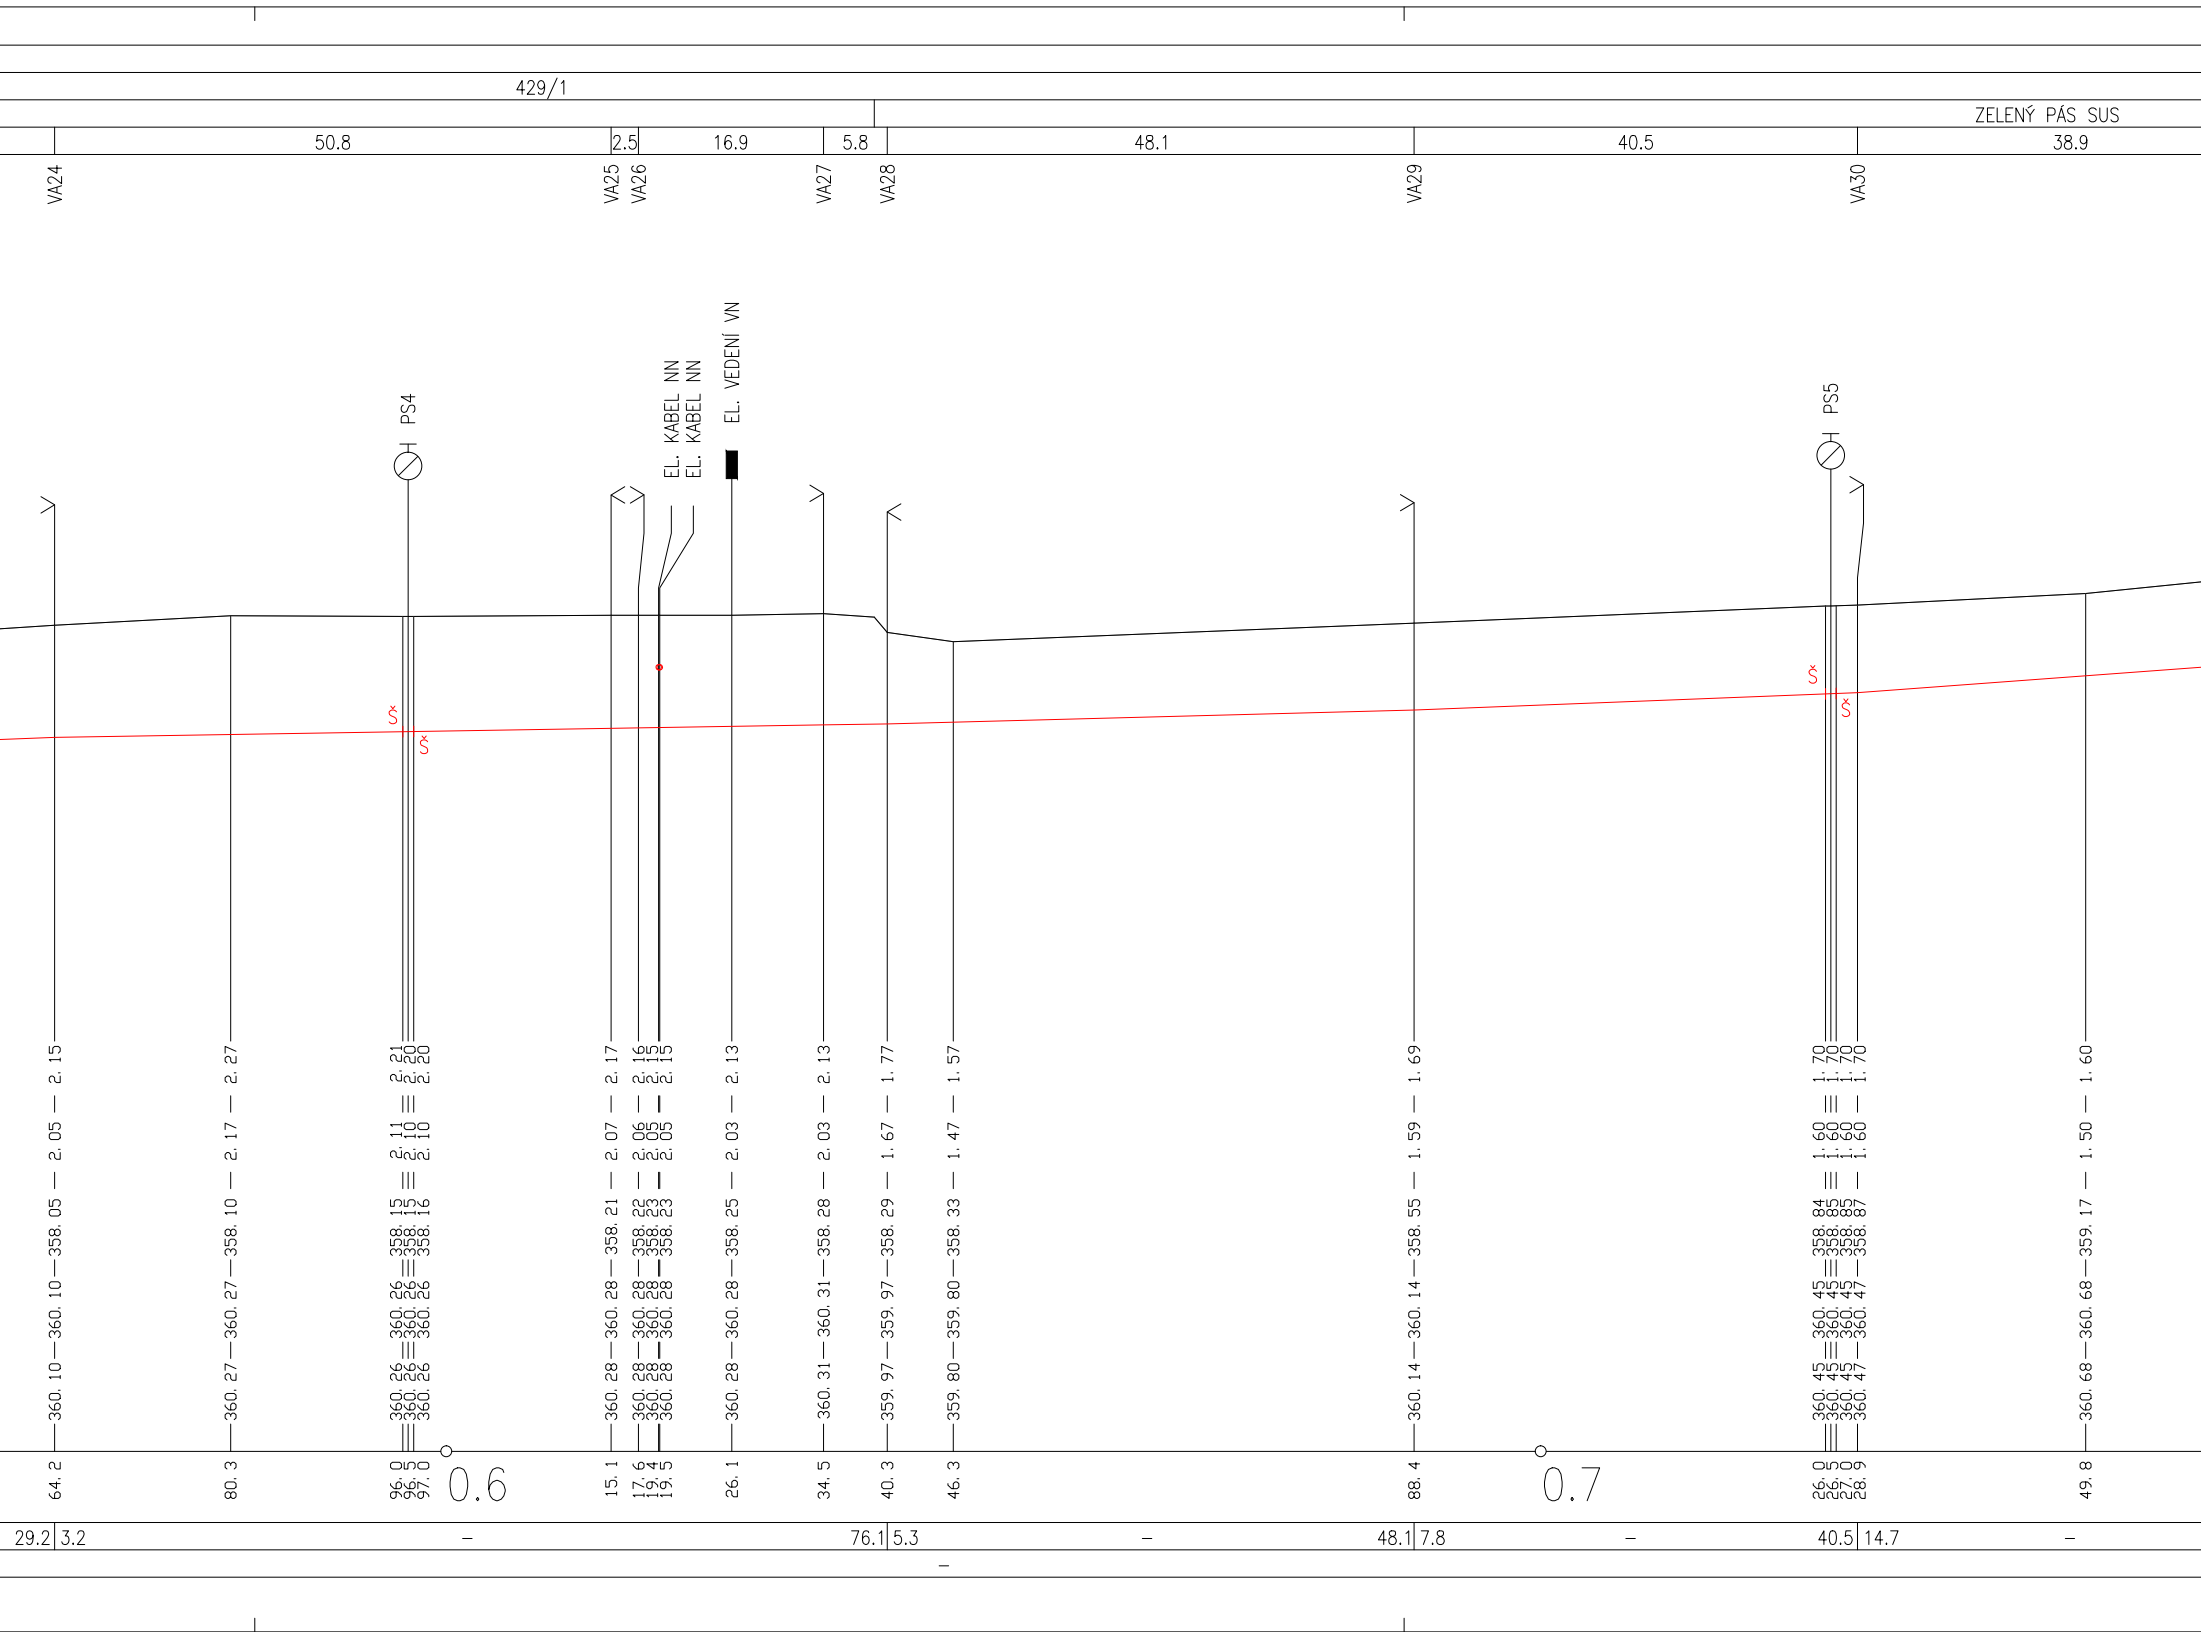

429/1
ZELENÝ PÁS SUS
50.8
2.5
16.9
5.8
48.1
40.5
38.9
VA24
VA25
VA26
VA27
VA28
VA29
VA30
PS4
PS5
EL. KABEL NN
EL. KABEL NN
EL. VEDENÍ VN
360. 10—360. 10—358. 05 — 2. 05 — 2. 15
360. 27—360. 27—358. 10 — 2. 17 — 2. 27
360. 26—360. 26—358. 15 — 2. 11 — 2. 21
360. 26—360. 26—358. 15 — 2. 10 — 2. 20
360. 26—360. 26—358. 16 — 2. 10 — 2. 20
360. 28—360. 28—358. 21 — 2. 07 — 2. 17
360. 28—360. 28—358. 22 — 2. 06 — 2. 16
360. 28—360. 28—358. 23 — 2. 05 — 2. 15
360. 28—360. 28—358. 23 — 2. 05 — 2. 15
360. 28—360. 28—358. 25 — 2. 03 — 2. 13
360. 31—360. 31—358. 28 — 2. 03 — 2. 13
359. 97—359. 97—358. 29 — 1. 67 — 1. 77
359. 80—359. 80—358. 33 — 1. 47 — 1. 57
360. 14—360. 14—358. 55 — 1. 59 — 1. 69
360. 45—360. 45—358. 84 — 1. 60 — 1. 70
360. 45—360. 45—358. 85 — 1. 60 — 1. 70
360. 45—360. 45—358. 85 — 1. 60 — 1. 70
360. 47—360. 47—358. 87 — 1. 60 — 1. 70
360. 68—360. 68—359. 17 — 1. 50 — 1. 60
64. 2
80. 3
96. 0
96. 5
97. 0
0.6
15. 1
17. 6
19. 4
19. 5
26. 1
34. 5
40. 3
46. 3
88. 4
0.7
26. 0
26. 5
27. 0
28. 9
49. 8
29.2
3.2
–
76.1
5.3
–
48.1
7.8
–
40.5
14.7
–
–

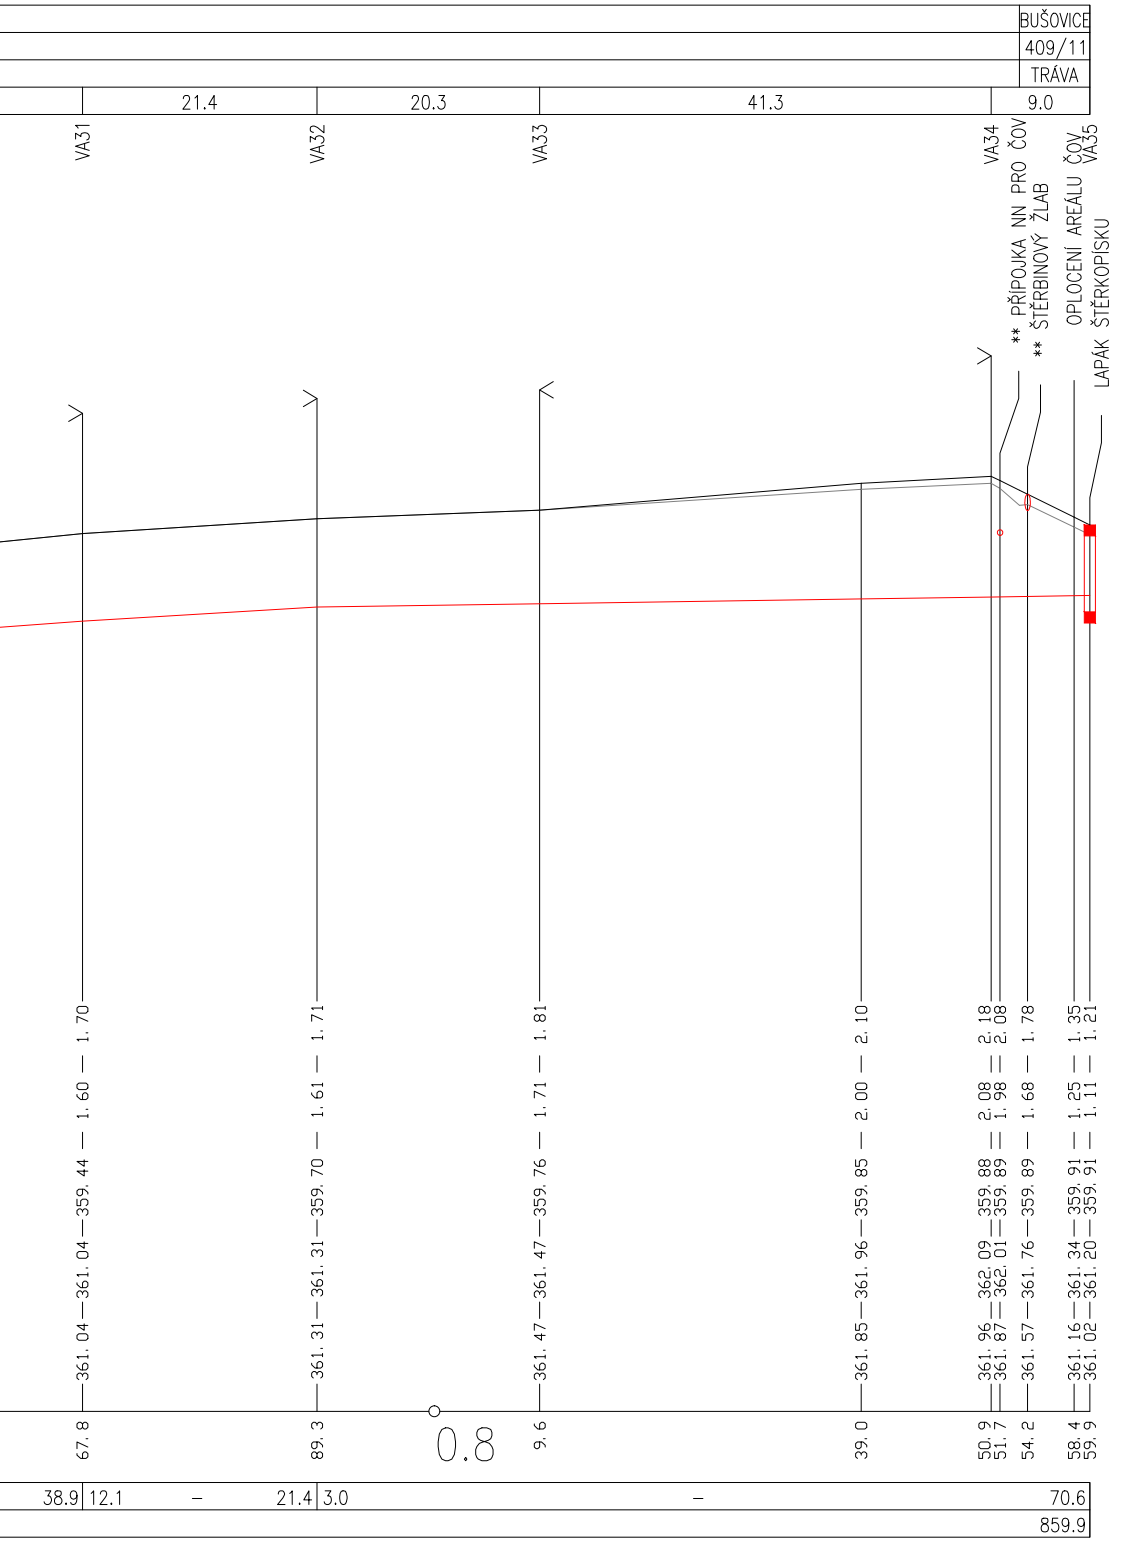
BUŠOVICE
409/11
TRÁVA
21.4
20.3
41.3
9.0
VA31
VA32
VA33
VA34
** PŘÍPOJKA NN PRO ČOV
** ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB
OPLOCENÍ AREÁLU ČOV
VA35
LAPÁK ŠTĚRKOPÍSKU
1. 70
1. 60
359. 44
361. 04
361. 04
67. 8
1. 71
1. 61
359. 70
361. 31
361. 31
89. 3
0.8
1. 81
1. 71
359. 76
361. 47
361. 47
9. 6
2. 10
2. 00
359. 85
361. 96
361. 85
39. 0
2. 18
2. 08
359. 88
362. 09
361. 96
50. 9
2. 08
1. 98
359. 89
362. 01
361. 87
51. 7
1. 78
1. 68
359. 89
361. 76
361. 57
54. 2
1. 35
1. 25
359. 91
361. 34
361. 16
58. 4
1. 21
1. 11
359. 91
361. 20
361. 02
59. 9
38.9
12.1
–
21.4
3.0
–
70.6
859.9

* OBJEKTY ŘEŠENÉ V KOORDINOVANÉ STAVBĚ VEŘEJNÉHO VODOVODU

** SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY PROJEKTOVANÉ V RÁMCI VÝSTAVBY VEŘEJNÉ KANALIZACE

POZN.:
PŘEDPOKLÁDANÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ V MÍSTECH KŘÍŽENÍ JSOU VYNESENY V SOULADU S ČSN 73 6005. UVEDENÉ ÚROVNĚ LZE POVAŽOVAT POUZE ZA ORIENTAČNÍ. PŘED VÝSTAVBOU JE ZHOTOVITEL POVINEN ZAJISTIT POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ VYTYČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI. V KRITICKÝCH KŘÍŽENÍCH PROVÉST OVĚŘOVACÍ SONDY.

FIALA PROJEKTY s.r.o.
Projektová a inženýrská činnost
Lečkova 1521; 149 00 Praha 4; tel: 272 919 539; fmob: 607 88 77 18, 602 580 713; http://www.projekty-ing-fiala.cz; e-mail:projekty@fialaprojekty.cz

Investor: Obec Bušovice, Bušovice 7, 338 24 Břasy
Obec Smědčice, Smedčice 32, 338 24 Břasy

Kontakt investora:
Bušovice: Starosta Luboš Pták - 724 180 795
Smědčice: Starostka Jana Šrédlová - 724 181 354

OU/MU:	Bušovice/Smedčice	Okres:	Rokycany	Kraj:	Plzeňský
Vypracoval:	Ing.Karel Krňanský	Projektant:	Ing.Karel Krňanský	Hl.projektant:	Ing.Ivan Fiala
				Kontroloval:	Ing.Ivan Fiala

Stupeň:	UR+SP
Datum:	03/2021
Formát:	10 A4
Číslo zakázky:	3/20-60
Měřítko:	1:500/100
Číslo paré	Číslo přílohy
	D3.1- 4.8

BUŠOVICE A SMĚDČICE
NAPOJENÍ NA VODOVOD, KANALIZACE, ČOV
IO-05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SMĚDČICE
SO-06 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - LINIOVÁ STAVBA

PODÉLNÝ PROFIL - VÝTLAK "V1"